


LEGENDA :

- Cablu de alimentare CYABY 3x16mmp montat subteran
- //— Banda OL-Zn 40x4 mm montat ingropat in pamint
- ⊙ Electrode din teava OL-Zn 2 1/2" l=3m montat ingropat in pamint
- TG Tablou general cu grup de masurare propus
- FER Firida electrica de racord
- TCT Tablou centrala termica
- x— Conductor OL-Zn 25x4 mm coborire paratragnet
- C.E.S Cutie cu eclisa de separatie
- ↖ Tija paratragnet L=1,5m

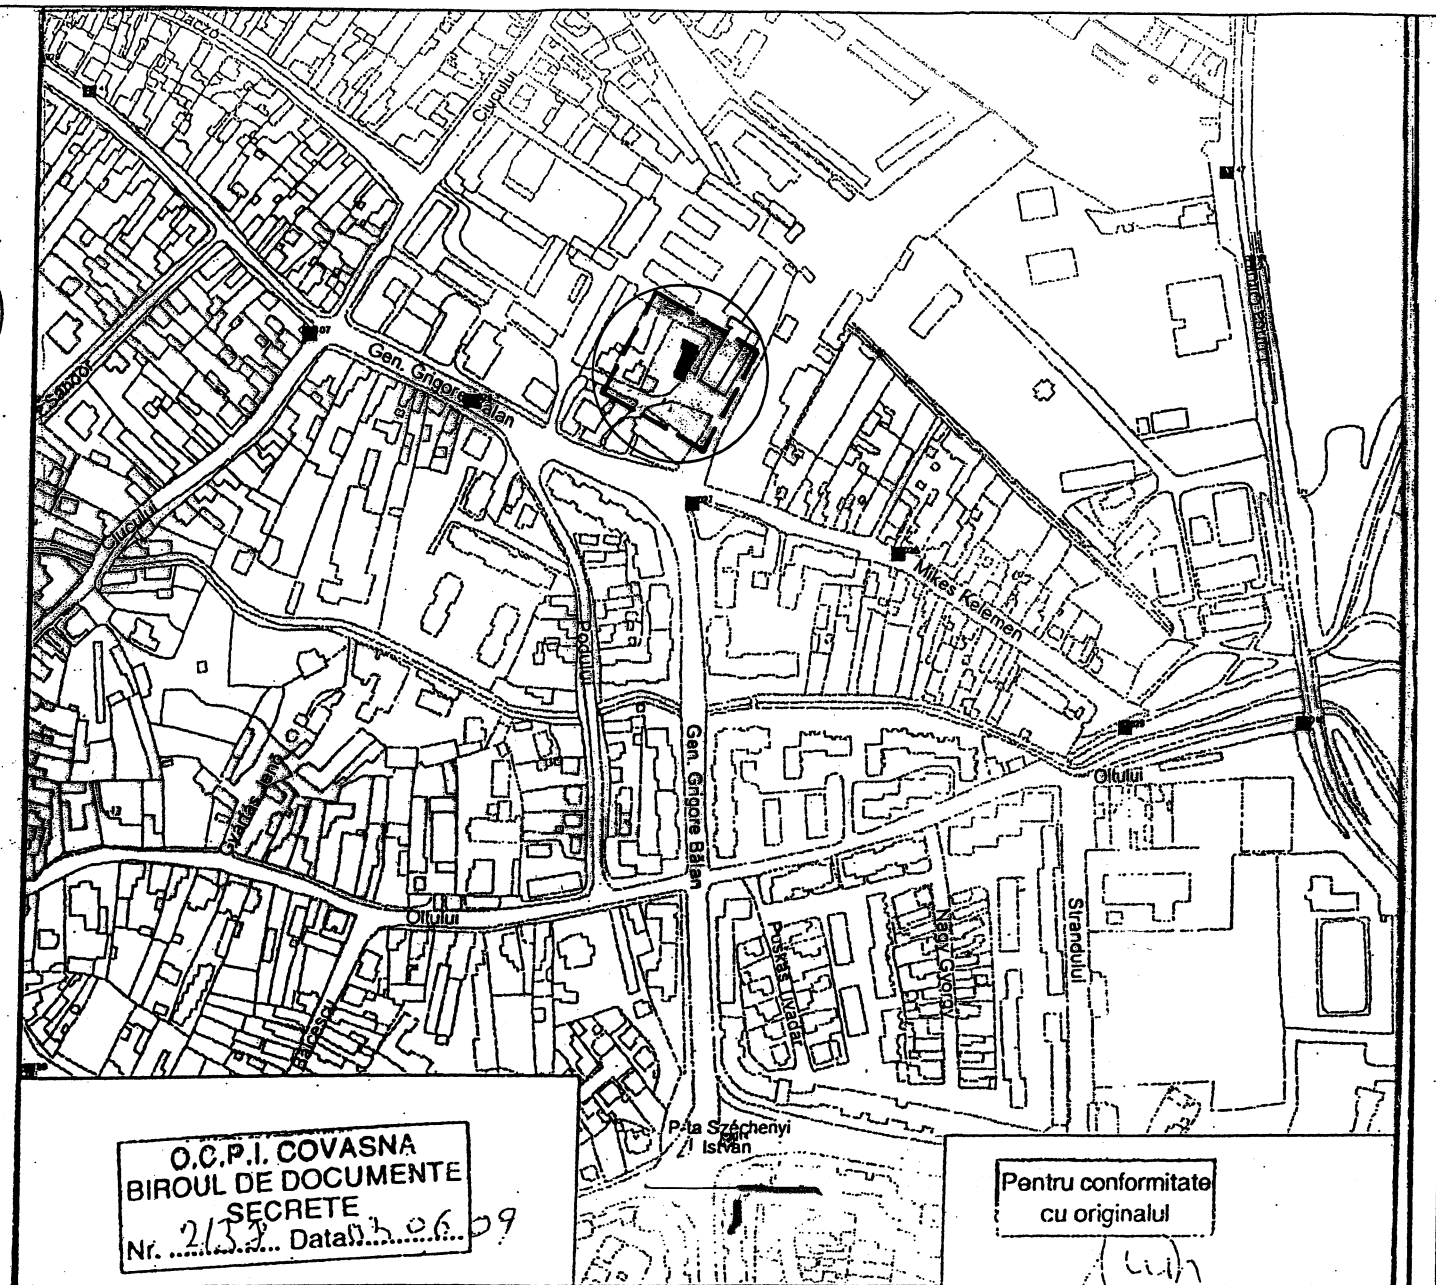

● PLAN DE INCADRARE IN ZONA sc.1:5000

$P_i \sim 12,8 \text{ kW}$
 $P_a \sim 8,3 \text{ kW}$
 $k_s = 0,65$

NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
SOCIETATE COMERCIALA S.C. PROIECT COVASNA S. A. Sf. Gheorghe, str. Vasile Goldis Nr.2, Tel. 0267-313162; 313572; Fax: 0267-316145			BENEFICIAR:	Pr.nr.
			PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTU GHEORGHE	21215/2013
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	TITLUL PROIECTULUI	Faza:
DIRECTOR	ing. FERENCZY C.			
SEF. PROIECT	carh. NEMETH J.		CENTRUL DE INGRIJIRE DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN SITUATIE DE RISC Bdul. gen. Gheorghe Balan Nr.15	D.A.L.I.
PROIECTAT	ing. KORODI CS.			
DESENAT	ing. KORODI CS.		TITLUL PLANSEI	Pl. nr.
VERIFICAT	ing. FERENCZY C.			
			PLAN DE SITUATIE	E-01